



RIELES

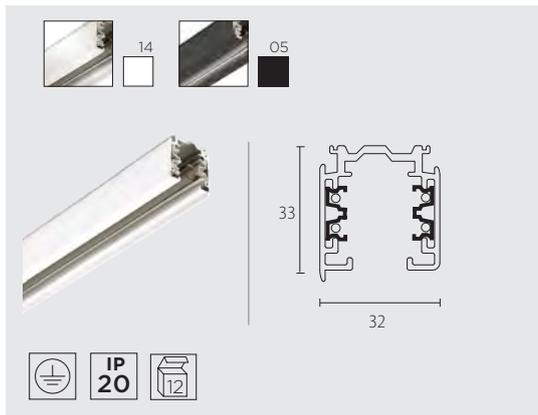

11131-BL	<input type="checkbox"/>	1000 mm	Carril trifásico
11131-NG	<input checked="" type="checkbox"/>		
11132-BL	<input type="checkbox"/>	2000 mm	
11132-NG	<input checked="" type="checkbox"/>		
16115	<input type="checkbox"/>	3000 mm	
16116	<input checked="" type="checkbox"/>		



Esquema de conexión

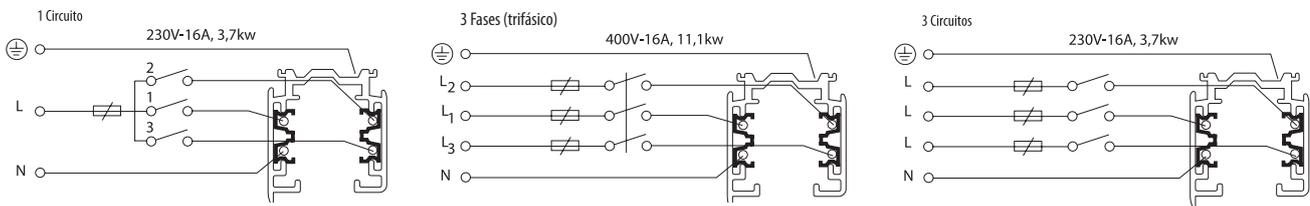

Corte de los carriles



Distancia recomendada entre fijaciones

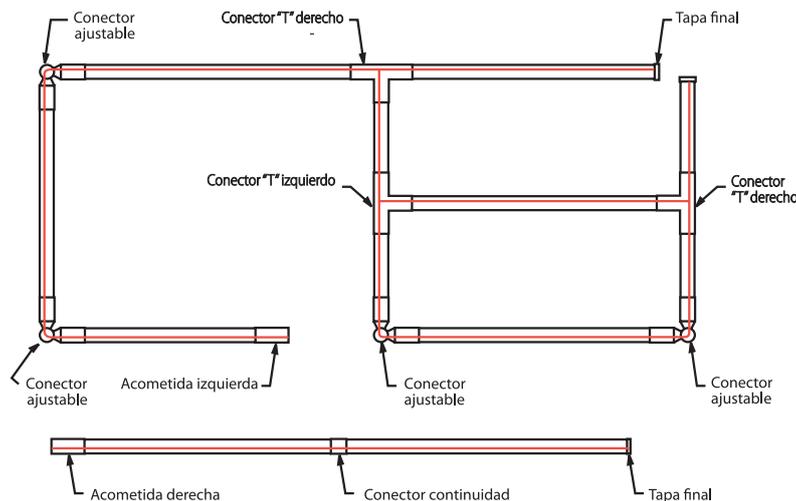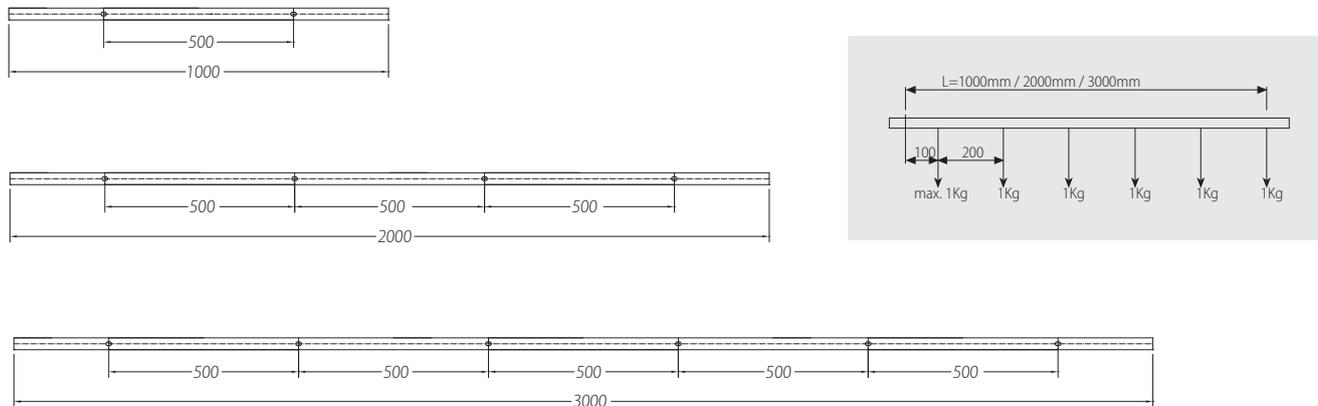

Ejemplos de montaje

Los carriles están provistos de un nervio, en su parte inferior, que condiciona la posición de los elementos de conexión. A fin de garantizar la necesaria continuidad del conductor de tierra, algunos de estos elementos de conexión – acometida y “T” – deben ser seleccionados teniendo en cuenta este aspecto.